



Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

ЗВІТ

про результати відвідування
Рівненського апеляційного суду
02.02.2024

м. Рівне, 2024 рік

I. Вступ

Для виконання функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, на підставі статей 13, 19¹, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 02.02.2024 групою НПМ здійснено відвідування Рівненського апеляційного суду (далі – суд).

Відвідування здійснювали наступні члени групи НПМ:

Корнійчук Олександр Васильович, представник Уповноваженого у Рівненській області;

Українець Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

Черняк Артем Сергійович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Слободенюк Інна Валентинівна, представник громадської організації.

Керівництво установи:

Полюхович Олег Іванович – голова Рівненського апеляційного суду (на посаді з 2023 року).

Бойчук Ірина Павлівна – керівник апарату Рівненського апеляційного суду (на посаді з 2019 року).

Штатна чисельність працівників суду – 84,

з них штатна чисельність суддів – 8.

Суд розміщений у двоповерховій будівлі за адресою: вул. Драгоманова, 9, м. Рівне.

У будівлі суду розміщено 4 зали судових засідань, з яких 2 зали призначені для слухання кримінальних справ, в яких встановлено загородження зі спеціального захисного скла для розміщення підсудних (засуджених) та системи відеоконференцзв'язку для проведення судових засідань (процесуальних дій) у режимі відео конференції (фото 1, 2).

У будівлі облаштовано чотири входи – основний (центральный), службовий (конвойний) вхід та два бокових (фото 3,4).

На вході до суду наявна інформація про найменування судового органу. Охорона приміщення суду та пропускний режим здійснюються працівниками територіального підрозділу Служби судової охорони України. На пропускному пункті наявна аптечка, в якій містяться ліки необхідні для надання домедичної допомоги.

Конвоювання здійснює рота конвойної служби військової частини 3055 Національної гвардії України (далі – рота конвою).

На виконання ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Суди» щодо доступності для маломобільних груп населення центральний вхід до суду обладнаний пандусом.

У приміщенні суду встановлено інформаційні стенди з наявною інформацією про графік приймання громадян, інформація та контактні телефони Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, правила та обов'язки учасників судових процесів тощо (фото 5).

У конвойному приміщенні наявний кулер та одноразовий посуд для забезпечення підсудних (засуджених) питною водою.

Обвинувачені (підсудні), засуджені конвоюються від камери до залів судових засідань ізольованим маршрутом.

Адміністрацією проведено роботу щодо забезпечення безперебійної роботи суду за різних умов: обладнано найпростіше укриття з необхідним запасом медикаментів, води, у користуванні генератор.

Моніторинговою групою проведено інтерв'ю з виконуючим обов'язки голови суду, керівником апарату суду, а також з працівниками територіального управління Служби судової охорони у Рівненській області.

Попередні зауваження.

Попереднє відвідування групою НПМ здійснено 09.12.2021. За результатами попереднього відвідування НПМ виявлено порушення та недоліки:

незабезпеченість доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень суду;

недостатня кількість камер для підсудних (засуджених);

відсутність кімнати для роботи адвоката з підсудними (засудженими);

На виконання наданих рекомендацій керівництвом закладу проведено певну роботу з усунення виявлених недоліків, а саме: обладнано кімнату роботи адвоката з підсудними (засудженими).

II. Факти, виявлені під час відвідування

Порушення права осіб на гідні умови тримання (стаття 28 Конституції України, стаття 25 Загальної декларації прав людини, пункту 6.5.2 Державних будівельних норм України В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди»).

1. У порушення вимог пункту 6.5.2 Державних будівельних норм України «Будинки і споруди. Суди» (далі – ДБН) у суді на 2 зали судових засідань для розгляду кримінальних справ передбачено 5 камер для розміщення підсудних (засуджених), що не забезпечує роздільного тримання чоловіків та жінок, дорослих та неповнолітніх, а також ізольованого тримання осіб, котрим заборонено спілкування між собою, у разі одночасного прибуття підсудних (засуджених) до суду (фото 6, 7).

Порушення права осіб на рівний доступ до правосуддя (статті 9, 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та статті 21 Конституції України).

2. У порушення пункту 7.2.20 ДБН, початок сходів та пандусу не позначений тактильними (рифленими) та контрастно забарвленими попереджувальними смугами, що розташовуються перпендикулярно до напрямку руху перед сходами (фото 8).

III. Рекомендації

1. Державній судовій адміністрації України:

Опрацювати питання щодо фінансування Рівненського апеляційного суду для проведення робіт з реконструкції будівлі та обладнання приміщень суду відповідно до вимог ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди».

2. Рівненському апеляційному суду:


Розглянути питання щодо реконструкції будівлі Рівненського апеляційного суду та обладнання його приміщення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди», зокрема забезпечити:

обладнання необхідної кількості камер для утримання підсудних (засуджених) з розрахунку 3 камери на 1 залу судових засідань для розгляду кримінальних справ;

виконання вимог пункту 7.2.20 ДБН.

Додаток: Фото на 2 арк. в 1 прим.

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Тетяна УКРАЇНЕЦЬ

Фото 1



Фото 2

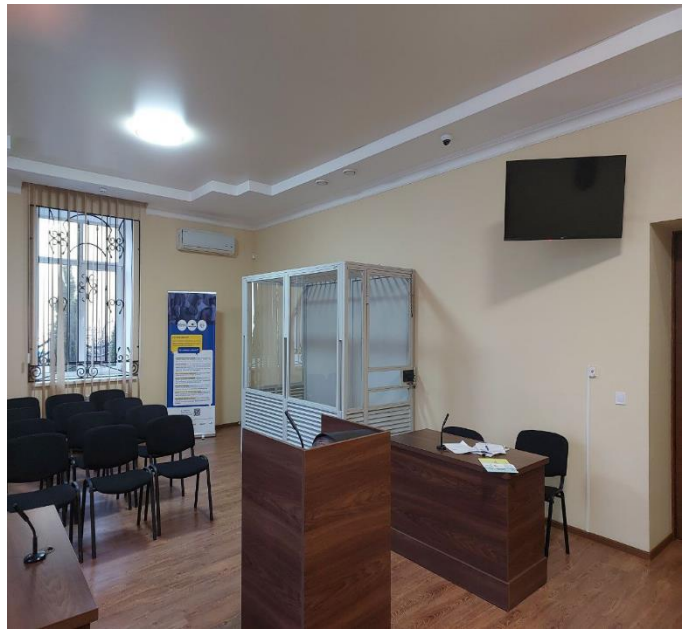


Фото 3



Фото 4



Фото 5

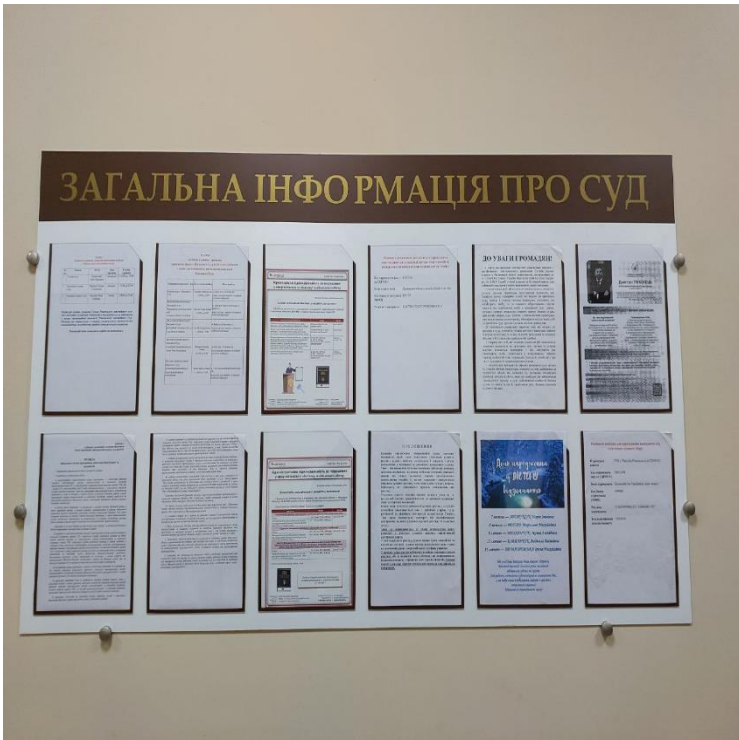


Фото 6

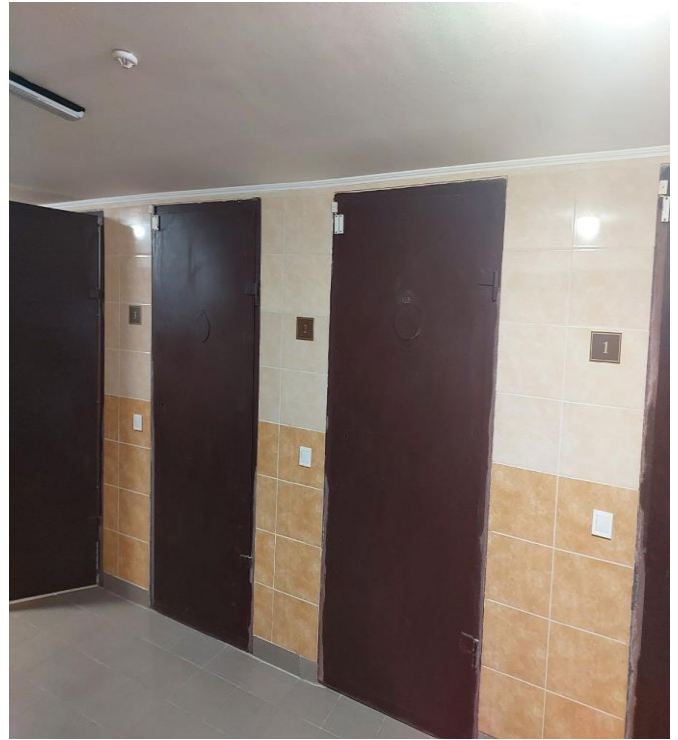


Фото 7

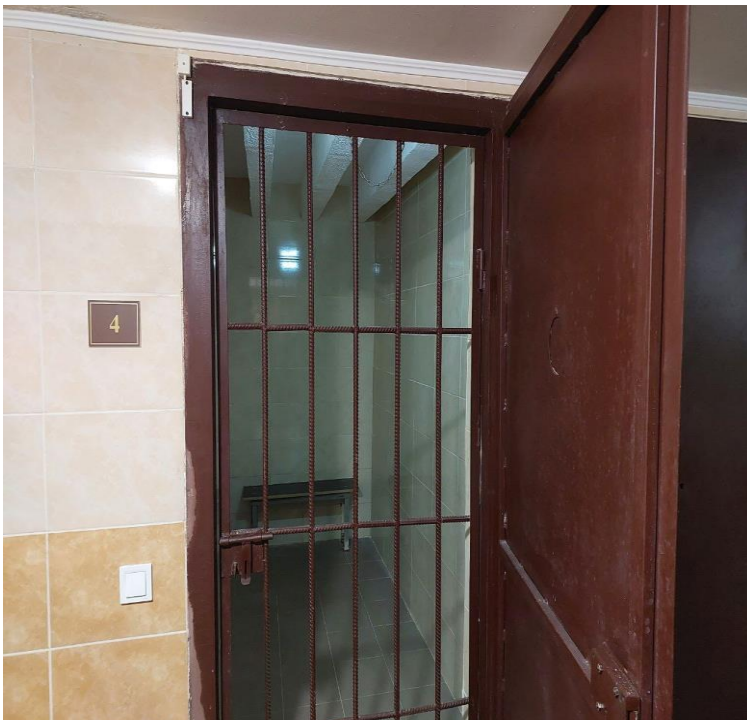


Фото 8

